

Sprawa nr DA.323.19.2017


Komunikat nr 2

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 roku poz. 831, 996 i 1020) na dostawę 12 komputerów przenośnych (laptopów), poleasingowych na cele edukacyjne dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

Zamawiającemu zostały postawione następujące pytania:

Pytanie 1 Czy akceptujecie Państwo taktowanie procesora 2,5GHz?

Pytanie 2 Czy akceptujecie Państwo klawiaturę malowaną natryskowo (w załączniku zdjęcie klawiatury)?

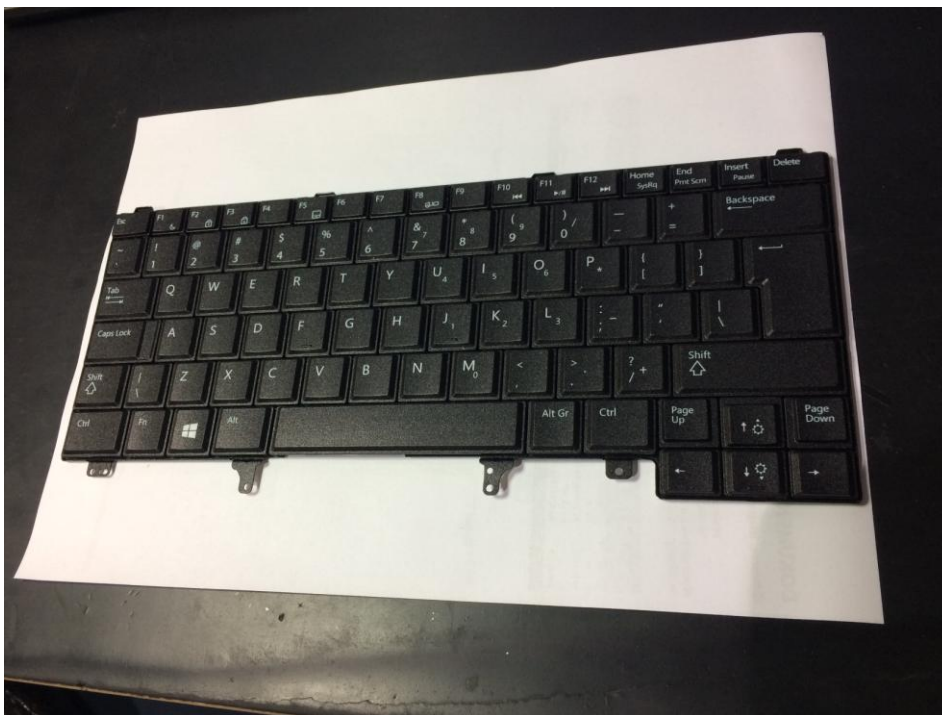

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane powyżej pytania:

Odpowiedź na pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej dla przedmiotu zamówienia Zamawiający określił minimalne parametry dla oferowanego sprzętu. W związku z powyższym podane parametry dotyczące procesora należy również rozumieć jako minimalne.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie przewidywał, że oferowany sprzęt może zawierać klawiatury, które będą podlegały renowacji. Sama informacja o wykonaniu malowania klawiatury metodą natryskową oraz załączone zdjęcie nie określają trwałości takiego rozwiązania.

Jednak, jeśli Wykonawca jest w stanie objąć gwarancją klawiaturę w okresie gwarancji wskazanym w ofercie, to Zamawiający dopuszcza opisaną w pytaniu rozwiązanie.

Ponadto klawiatura poddana renowacji nie może w żaden sposób ograniczać jej funkcjonalności oraz komfortu pracy. Dotyczy to samej klawiatury jak i całego urządzenia.